



MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV

Odbor výstavby a životního prostředí
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov



MUVRX00260A9

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01.01.1900
Č.j.: MUVR 298/2010
Sp.Zn.: SPIS 941/2009/VAŽP28 8
Vyřizuje: Podešvová Lenka
Tel.: 595 705 928
Fax: 595 705 958
Email: podesvova.meu@vratimov.cz
Datum: 25.01.2010

┌
└
ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 847/8
405 02 Děčín

R O Z H O D N U T Í

Dne 7. prosince 2009 podal žadatel firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání: Vít Novák, IČ 40295885, místem podnikání Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování Sadová 609, 739 01 Frýdek-Místek, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby **zemní kabelové přípojky NNK pro 2 rodinné domy, s názvem „Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK“** čís. stavby IV-12-8004137 na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně a současně obdržel dne 7. prosince 2009 i žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu.

Z důvodu, že stavba zasahuje na katastrální území Šenov u Ostravy, které spadá do územní působnosti odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Šenov, stanovil Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, dopisem ze dne 10. 8. 2009, č. j. ÚPS/1338/2009/Rak, jako příslušný stavební úřad k provedení územního a stavebního řízení a vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu v katastrálních územích Horní Datyně a Šenov u Ostravy Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné a pro území byl schválen územní plán, stavební úřad dle § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), spojil územní a stavební řízení.

A: Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1 písm. f) stavebního zákona posoudil žádost podle § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 stavebního zákona

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

zemní kabelové přípojky NNK pro 2 rodinné domy, s názvem „Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK“ čís. stavby IV-12-8004137 na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně pro žadatele ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, Děčín, účastníka řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

B: Na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13, odst. 1 písm. f) stavebního zákona, podle § 115 stavebního zákona a dle § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

p o v o l u j e

stavbu zemní kabelové přípojky NNK pro 2 rodinné domy, s názvem „Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK“ čís. stavby IV-12-8004137 na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně pro žadatele ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, Děčín, účastníka řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Stavba obsahuje:

- zemní kabelové vedení NN 0,4kV délky cca 0,078 km (2 kabely NN AYKY 4x35mm²), pojistkovou skříň SS 200 a pojistkovou skříň SV 200.

Vzhledem k tomu, že **výroky** tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení územní se stavebním **se vzájemně podmiňují**, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 správního řádu

stanoví,

že výroková část rozhodnutí vztahující se k povolení stavby nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Kabelové vedení NN bude provedeno kabely 2 x AYKY 4x35 mm² napojením ze stávajícího betonového sloupu vzdušného vedení NN. Z tohoto sloupu bude proveden svod kabelem AYKY 4x35 mm² do jistící skříňě SV 200 metodou PPN, z níž budou vyvedeny dva výše uvedené kabely v zemi kabelovou smyčkou přes dotčené pozemky a prosmyčovány přes přípojkovou skříň SS 220 na hranici mezi dvěma do budoucna „stavebními pozemky“. Trasa vedení NN bude odpovídat navrhovanému umístění tak, jak je zakresleno na situačním plánu, čís. výkresu I., který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Hlavní trasa zemního kabelového vedení bude procházet pozemky par. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy, kde je umístěn stávající sloup a kde bude provedeno napojení přes jistící skříň SV 200 umístěnou na totožné parcele. Dále bude kabelové vedení uloženo v zemním výkopu procházet okrajem pozemku parc. č. 389 v kat. území Horní Datyně, tvořící místní komunikaci (ul. Na Hranici), přičemž v místě, kde dojde ke kolmé změně trasy vedení NN směrem ke společné hranici pozemků parc. č. 12/111 a 12/19 (kat. území Horní Datyně), tedy v místě, kde dojde ke křížení trasy kabelového zemního vedení s uvedenou komunikací, budou kabely uloženy v chrániče pod povrchem této komunikace pomocí bezvýkopové technologie tzv. protlaku. Kabelové vedení bude ukončeno v plastovém pilíři – přípojkové skříni SS 200 umístěné na úrovni střetu hranic pozemků parc. č. 12/111, parc. č. 12/19 a parc. č. 389, vše v kat. území Horní Datyně.
3. Přejezd na pozemky bude zajištěn z místní komunikace – ul. „Na Hranici“, parc. č. 389 v kat. území Horní Datyně.
4. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provedení. S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu.
5. Práce na pozemcích, které jsou součástí zemědělského půdního fondu a které jsou stavbou dotčeny, budou ukončeny do 1 roku. V případě, že práce na těchto pozemcích (včetně úpravy

do původního stavu) překročí období 1 roku, je investor povinen vyžádat si u Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí souhlas s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

6. Při realizaci stavby je třeba respektovat dřeviny rostoucí mimo les. Jejich ochranu upravuje ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Zejména je třeba dbát na ochranu kořenové zóny stromů při výkopech. Po ručním vyhloubení výkopů v blízkosti kořenového systému stromů je nutno přizvat orgán ochrany přírody a krajiny Městského úřadu ve Vratimově ke kontrole, zda nedošlo k poškození dřevin s následným zápisem do stavebního deníku. Teprve pak je možno výkopy zasypat.
7. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
8. Při realizaci stavby na parcelách parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně dojde k dotčení sítí STL ochranného pásma plynárenského zařízení místních sítí.

Ochranné pásmo NTL, STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení cca 0,8 -1,5 m.

RWE Distribuční služby, s. r. o., stanoví k realizaci stavby následující opatření (viz stanovisko zn. 3018/09/155 ze dne 25. 11. 2009):

V případě odkrytí plynárenského zařízení (plynovodu nebo přípojky) je nutný jeho podsyp a obsyp šířky min. 10 cm a výšky po ztuhnutí min 20 cm nad vrch potrubí těžným pískem. Ve výšce 30 – 40 cm nad potrubím usadit výstražnou fólii v souladu s ČSN 73 6006. V případě odkrytí plynárenského zařízení a při činnostech v ochranném pásmu plynárenského zařízení požadujeme převzetí těchto úseků zástupcem RWE Distribuční služby s. r. o., Ostrava, se zápisem do stavebního deníku stavby.

Dále upozorňujeme na plynárenské zařízení, které bude předmětem přímého dotčení. Před započítáním stavby požadujeme projednat způsob řešení v dotčených místech s technikem plynárenských zařízení (viz. Kontaktní list)

Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a křížení s plynárenským zařízením dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Elektrický pilíř je nutno umístit tak, aby mezi obrysem potrubí STL plynovodu nebo přípojky a lícem betonového základu pilíře byla dodržena vzdálenost min. 1 m.

Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stála přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

Při stavbě je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 6005, TPG 702 01 a dalších souvisejících předpisů.

RWE Distribuční služby s.r.o. dále stanoví k realizaci stavby tyto podmínky:

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- a) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),
- b) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li podmínky dodrženy, budou stavební činnosti popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plyn. zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby, s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,

- c) před zahájením činností v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušná provozní oblast (viz kontaktní list). Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol,
- d) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou
- e) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami,
- f) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí
- g) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození
- h) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- i) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239
- j) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Kontrolu provede 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
- k) plynárenské zařízení bude před zásypem řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
- l) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení,
- m) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) n odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
- n) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- o) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
- p) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

Stanovisko k předložené dokumentaci nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

Ke změně stavby, která má přímý vliv na plynárenská zařízení včetně ochranných pásem, je nutno vyžádat si nové stanovisko.

Informace o uložení podzemních plynárenských zařízení, případně další získané informace o těchto zařízeních smí být použity pouze pro uvedený účel a nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny a využívány.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 5 a 6 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, jako činnost bez předchozího písemného souhlasu.

9. Dále budou dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech společnosti **ČEZ Distribuce, a. s.**, kdy se v zájmovém prostoru nachází energetické zařízení v majetku tohoto správce sítě elektrické energie (dle situace přiložené k vyjádření uvedené společnosti, zn. 1023254580 ze dne 20. 8. 2009, se v daném případě jedná o dotčení ochranného pásma nadzemního vedení).

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák.č. 458/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany.

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně – pro vodiče bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m, pro závěsná kabelová vedení 1 m
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m, (resp. 15 m u zařízení postaveného do 31.12.1994

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé či výbušné látky
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení, či ohrozit život, zdraví a majetek osob
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
5. vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zák. č. 458/2000 Sb.

Nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je třeba dodržovat mim. Vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenosti dané ČSN 33 3301.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat:

- a) při pohybu nebo pracích v blízkosti el. vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem-vodičům blíže než 2 m (dle ČSN EN 50110-1)
- b) jeřáby a ji podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí
- d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů- sloupů nebo stožárů
- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry el. Vedení

- f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s ČSN EN 50 110-1
- g) pokud není možné dodržet body a) – d) , je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele a další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. Č.50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí)
- h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné o toto požádat do 25. dne měsíce $m-2$ před požadovaným termínem na měsíc m . V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení podmínek bude nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zák. č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

10. Při realizaci a zpracování projektové dokumentace stavby budou respektována a dodržena následující stanoviska a podmínky dotčených orgánů:

Magistrátu města Ostravy, odbor útvar hlavního architekta:

který vydal ke stavbě koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko č. 1155/2009 (ze dne 27. 8. 2009), ve kterém jsou stanoveny požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů a jež jsou obsaženy v přílohách (vyjádření a stanoviska jednotlivých kompetentních odborů Magistrátu), které jsou nedílnou součástí koordinovaného stanoviska.

Městského úřadu Vratimov, odboru investic a údržby obecního majetku:

- jako silniční správní úřad, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. c), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil zvláštní užívání místní komunikace č. 8c – ul. Na Hranici na pozemku parc. č. 389 v kat. území Horní Datyně (rozhodnutí č. j. MUVR 3798/2009 ze dne 15. 12. 2009) k umístění inženýrských sítí – přípojky NN pro 2 RD. Zároveň silniční správní úřad stanovil tyto podmínky:
 1. Během přípravy realizace předmětné stavby a rovněž během prací je zhotovitel povinen řídit se podmínkami pro hloubku a uložení inženýrských sítí, dle závazné normy ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání technického vybavení.
 2. Umístění inženýrských sítí se zřizuje po dobu životnosti předmětné elektro přípojky NN.
 3. Umístění elektro přípojky NN bude provedeno dle výkresu situace, který je nedílnou součástí žádosti o povolení zvláštního užívání.
 4. Odpovědná osoba žadatele: Vít Novák, Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek.
 5. Realizace elektro přípojky NN bude provedena protlakem, startovací jámy budou provedeny mimo těleso předmětné místní komunikace.
11. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
 12. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
 14. Všechny stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a současně bude zachován stávající drenážní systém.
 15. Stavebníci jsou povinni oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

16. Stavebnímu úřadu musí být za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby oznámeny fáze výstavby: po položení kabelového vedení před zásypem kabelové rýhy a po výstavbě nových přípojkových skříní.
17. Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny všechny dotčené inženýrské sítě.
18. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebníci, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu.
19. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Stavba bude dokončena do 1 roku ode dne „vykonatelnosti“ stavebního povolení.
21. Stavbu lze užívat dle § 122 stavebního zákona jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění pro výrok A a B:

Žadatel firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání: Vít Novák, IČ 40295885, místem podnikání Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování Sadová 609, 739 01 Frýdek-Místek, podal dne 7. prosince 2009 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby **zemní kabelové přípojky NNK pro 2 rodinné domy**, s názvem „**Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK**“ čís. stavby IV-12-8004137 na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně.

Současně dne 7. prosince 2009 obdržel Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí žádost stavebníka firmy ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání: Vít Novák, IČ 40295885, místem podnikání Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování Sadová 609, 739 01 Frýdek-Místek, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu **zemní kabelové přípojky NNK pro 2 rodinné domy**, s názvem „**Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK**“ čís. stavby IV-12-8004137 na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/111 a 12/19 v kat. území Horní Datyně.

Vzhledem k tomu, že jsou podmínky v území jednoznačné a pro území byl schválen územní plán a byly předloženy všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí a stavební povolení, stavební úřad dle § 78 odst. 1 stavebního zákona a dle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) spojil územní a stavební řízení.

Podáním žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby dne 7. 12. 2009 bylo zahájeno územní řízení. Podáním ze dne 7. 12. 2009 žádosti o vydání stavebního povolení bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením č. j.: MUVR 3916/2009 spis.zn.: SPIS 941/2009/VAŽP28 6 ze dne 16. 12. 2009 oznámil v souladu s § 87 odst. 1) stavebního zákona a § 112 téhož zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení spojeného se stavebním řízením a k projednání žádostí současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19. ledna 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v souladu s § 89 odst. 1) stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Současně se mohli v souladu s ustanovením § 36, odst. 3) správního řádu, vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě podat navrhované důkazy v souladu s § 36 odst. 1 správního řádu. Této možnosti účastníci řízení nevyužili.

Okruh účastníků **územního řízení** byl stanoven dle § 85 stavebního zákona a byli jimi: hlavní účastníci řízení: *žadatel* – firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8,

405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání: Vít Novák, IČ 40295885, místem podnikání Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování Sadová 609, 739 01 Frýdek-Místek a *obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn* – Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov; Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 31 Šenov, vedlejší účastníci řízení – *vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno* – společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín, mezi účastníky zařazena, jelikož je správcem distribuční sítě, na kterou bude stavba zemní kabelové přípojky NN napojena, čímž dojde i k dotčení ochranných pásem nadzemního vedení, posuzovaná stavba tak vyžadovala od jmenované společnosti zejména odsouhlasení projektu této konkrétní stavby a také vyjádření k existenci energetického zařízení; mezi vedl. účastníky územního řízení byla zařazena dále společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, která ve svém stanovisku upozorňuje, že stavbou nového zemního vedení NN dojde k dotčení ochranného pásma STL plynárenského zařízení místních sítí, stavebník tak musí respektovat požadavky správce dotčeného plynárenského zařízení, z čehož rovněž vyplývá, že i tato společnost musela být s činností stavebního úřadu v rámci předmětného územního řízení seznámena; Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 389 v kat. území Horní Datyně, pozemek místní komunikace ul. Na Hranici, převážná část trasy stavby zemní kabelové přípojky povede přímo v krajnici komunikace a vlastník této stavbou dotčené nemovitosti pak musí být s navrhovanou stavební činností náležitě seznámen (smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřena); František Polok, Šenovská 102, 739 34 Šenov, vlastník pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy, na kterém bude provedeno napojení stavby zemní kabelové přípojky ze zde umístěného stávajícího sloupu vzdušného vedení, z čehož vyplývá zcela nezpochybnitelné právo této osoby účastnit se územního řízení; Bc. Klára Hanelová, Břenkova 2969/9, 700 30 Ostrava – v jejímž vlastnictví je pozemek parc. č. 12/111 v kat. území Horní Datyně, jedná se o pozemek, na jehož ploše bude do budoucna umístěn rodinný dům a jehož připojení na elektrickou energii právě stavba zemního kabelového vedení s názvem „Horní Datyně, Hanelová, 2RD, NNK“ řeší, na hranici tohoto pozemku bude mj. umístěna i připojovací skříň SS 200, vlastník této parcely tak musel s umístěním stavby uváděných parametrů souhlasit (smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřena); stejné podmínky směřující ke vzniku práva účastnit se na územním řízení, jehož cílem bylo povolení umístění stavby již popsané přípojky NN byly uplatněny i u osoby Karla Ožany, Vratimovská 82, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, vlastníka pozemku parc. č. 12/19, kat. území Horní Datyně (smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene rovněž uzavřena); na základě uvážení zdejšího správního orgánu byly mezi osoby vedlejších účastníků navedeny i Pavel Pekárek, Václavovická 1007, 739 34 Šenov, Jana Pekárková, Václavovická 1007, 739 34 Šenov, ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 12/57, kat. území Horní Datyně, Zdeňka Otýpková, Datyňská 862, 739 34 Šenov, majitelka pozemku parc. č. 6051 v kat. území Šenov u Ostravy, a Stanislav Woznica s Annou Woznicovou, oba bytem Na Konečné 1051, 739 34 Šenov, kteří mají ve společném jmění manželů pozemek parc. č. 6048 v kat. území Šenov u Ostravy, - všichni tito uvedení vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich by mohli být posuzovanou stavbou zemní kabelové přípojky NN rovněž ve svých právech dotčeni (viz odstavec tohoto rozhodnutí o posouzení vlivů stavby, navazující na výčet účastníků stavebního řízení).

Okruh účastníků **stavebního řízení** byl stanoven dle § 109 stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1, 2 správního řádu a byli jimi: hlavní účastníci stavebního řízení: *stavebník* – firma ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 847/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci fyzickou osobou oprávněnou k podnikání: Vít Novák, IČ 40295885, místem podnikání Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování Sadová 609, 739 01 Frýdek-Místek, vedlejší účastníci stavebního řízení – *vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno* – společnost ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín, správce

distribuční sítě, na kterou bude stavba zemní kabelové přípojky NN napojena, dojde i k dotčení ochranných pásem nadzemního vedení, provedení stavby musí být mj. v souladu s jeho požadavky; společnost RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, stavbou nového zemního vedení NN dojde k dotčení ochranného pásma STL plynárenského zařízení místních sítí, stavebník tak musí respektovat požadavky rovněž tohoto správce, který tak musel být zařazen do okruhu účastníků stavebního řízení; Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov – vlastník pozemku parc. č. 389 v kat. území Horní Datyně, zde dojde k uložení převážné části zemního kabelového vedení a k provedení protlaku; František Polok, Šenovská 102, 739 34 Šenov, vlastník pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy, na kterém bude provedeno napojení stavby zemní kabelové přípojky ze sloupu vzdušného vedení; Bc. Klára Hanelová, Břenkova 2969/9, 700 30 Ostrava, v jejímž vlastnictví je pozemek parc. č. 12/111 v kat. území Horní Datyně, Karel Ožana, Vratimovská 82, 739 32 Vratimov-Horní Datyně, vlastník pozemku parc. č. 12/19, kat. území Horní Datyně, obě tyto osoby využijí provedenou stavbu zemní kabelové přípojky k napojení na síť energetické soustavy za účelem připojení novostaveb rodinných domů; zdejší správní orgán mezi osoby vedlejších účastníků stavebního řízení, shodně jako u řízení územního, zvolil i následující vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich, kteří by mohli být posuzovanou stavbou zemní kabelové přípojky NN rovněž dotčeni ve svých právech (viz odstavec tohoto rozhodnutí o posouzení vlivů stavby, navazující na výčet účastníků stavebního řízení). Jedná se o níže jmenované: Pavel Pekárek, Václavovická 1007, 739 34 Šenov, Jana Pekárková, Václavovická 1007, 739 34 Šenov, ve společném jmění manželů vlastníci pozemku parc. č. 12/57, kat. území Horní Datyně, Zdeňka Otýpková, Datyňská 862, 739 34 Šenov, majitelka pozemku parc. č. 6051 v kat. území Šenov u Ostravy, a Stanislav Woznica s Annou Woznicovou, oba bytem Na Konečné 1051, 739 34 Šenov, kteří mají ve společném jmění manželů pozemek parc. č. 6048 v kat. území Šenov u Ostravy.

Jelikož vlivy stavby zemní kabelové přípojky NN na okolní území lze poměrně jednotně specifikovat, parametry těchto staveb jsou přesně dané, lze adekvátně posoudit dopady těchto staveb na okolí a to zejména díky množství staveb tohoto typu, které byly stavebním úřadem již v minulosti posuzovány a jelikož se v daném případě jedná o stavbu, kterou mohou být účastníci dotčení obdobným způsobem jak pro územní, tak následně i pro stavební řízení, vymezil na základě správní úvahy stavební úřad výše uvedený okruh „vedlejších účastníků“ shodně jak pro správní řízení ve věci vydání územního rozhodnutí (*územní řízení*), tak pro správní řízení jehož výsledkem je vydání stavebního povolení (*stavební řízení*). Možnost ovlivnění stanovených účastníků umístěním a samotným provedením navrhované stavby byla zvažena především se zaměřením na případnou možnost omezení stávající dopravní obslužnosti v průběhu samotné výstavby, resp. dočasnému nárůstu průjezdu vozidel zajišťujících obslužnost stavby. Jiné negativní vlivy na osazení stavby zemního kabelového vedení NN do území, či závažné omezení nebo dotčení vlastnických či jiných práv účastníků tohoto správního řízení nebyly stavebním úřadem shledány. Jedná se o stavbu, která je zpravidla prováděna v krátkém časovém úseku a míra jejího vlivu na okolí je tak značně zmírněna.

Hlavním účastníkům územního řízení bylo oznámení zasláno do vlastních rukou dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, vedlejším účastníkům bylo oznámení doručeno dle § 87 odst. 1 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 správního řádu.

Hlavním i vedlejším účastníkům stavebního řízení bylo oznámení zasláno v souladu s § 19 odst. 4 správního řádu do vlastních rukou dle § 20, 21 téhož zákona.

Stavební úřad posoudil záměr žadatele v souladu s § 90 stavebního zákona dle písm. a) až e):

- a) **s vydanou územně plánovací dokumentací** – navržený stavební záměr je situovaný na pozemcích parc. č. 389, 12/19 a 12/111 v kat. území Horní Datyně, který je dle Územního plánu města Vratimov, schváleného usnesením Zastupitelstva obce dne 18. 12. 1997, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni, součástí plochy s funkcí „zóna rozptýlené zástavby, U-R“ a na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy, který je dle Územního plánu města Šenov, schváleného v roce 1996 usnesením Zastupitelstva

obce Šenov, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav k dnešnímu dni, součástí plochy s funkcemi „zóna rozptýlené zástavby, U-R“. Umístění zemního kabelového vedení NNK pro dva rodinné domy patří dle „regulační podmínky funkčního využití území“ mezi stavby „přípustné“. (Viz vyjádření Magistrátu města Ostravy, odbor útvár hlavního architekta, č. j. SMO/20642/09/ÚHA/KOZ, ze dne 13. 8. 2009).

- b) **s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území** – stavba zemní kabelové přípojky NNK je navržena v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a svým charakterem neovlivní architektonické ani urbanistické hodnoty v území;
- c) **s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území** – umístění stavby zemní kabelové přípojky NNK, vyhovuje Vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kdy byl brán zřetel především na § 24 odst. 1 této vyhlášky „rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umísťují zpravidla pod zem“, umístění navrhované stavby zemní kabelové přípojky NNK na pozemku parc. č. 6087/2 v kat. území Šenov u Ostravy a na pozemcích parc. č. 389, 12/19, 12/111 v kat. území Horní Daytně vyhovuje rovněž obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným Vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- d) **s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu** – posuzovaný stavební záměr nevyžaduje nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.

V průběhu spojeného územního a stavebního řízení zdejší stavební úřad přezkoumal předložené žádosti a připojené podklady rovněž z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, zda stavbu lze podle těchto žádostí a doložených podkladů provést. Stavební úřad došel k závěru, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí, že je tato předložená projektová dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dále stavební úřad konstatoval, že je zajištěn příjezd ke stavbě a jiné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k užívání stavby, stavba bude využívat již stávající napojení na technickou infrastrukturu (elektrická energie). Důraz byl kladen také na posouzení požadavků uplatněných dotčenými orgány, které byly zohledněny již při zpracování projektové dokumentace. Stavební úřad nezjistil žádné negativní účinky budoucího užívání stavby zemní kabelové přípojky NN. Jedná se o stavbu podzemní, která bude zajišťovat zásobování elektrickou energií pro objekty dvou rodinných domů.

Příslušný správní orgán projednal výše uvedená hlediska s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Námítky účastníků řízení nebyly podány.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění a povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Žádosti byly doloženy těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy:

- plná moc k zastupování
- 2 x projektová dokumentace
- osvědčení o autorizaci – František Stružka, ČKAIT: 1102529
- smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (4 x)
- stanovení příslušného stavebního úřadu Krajským úřadem MSK, č. j. MSK 136618/2009 z 10. 8. 2009
- vyjádření MěÚ Vratimov, odb. investic a údržby obecního majetku, č. j. MUVR 3484/2009 ze dne 5. 11. 2009
- rozhodnutí MěÚ Vratimov, odb. investic a údržby obecního majetku, č. j. MUVR 3798/2009 ze dne 15. 12. 2009
- koordinované stanovisko a koordinované závazné stanovisko MMO, odbor útvár hlavního architekta, č. KS 1155/2009, zn. SMO/20642/09/ÚHA/KOZ ze dne 27. 8. 2009, přílohy:
 - Stanovisko MMO, odbor ochrany životního prostředí, ze dne 24. 8. 2009
 - Stanovisko MMO, útvár hlavního architekta – odd. územ. plánování ze dne 13. 8. 2009

- Stanovisko MMO, útvar hlavního architekta – odd. památkové péče ze dne 14. 8. 2009
- vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a. s., č.j. 92744/09/MOV/000 ze dne 5. 8. 2009
- vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 2571/09/155 ze dne 2. 10. 2009
- vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 3018/09/155 ze dne 25. 11. 2009
- vyjádření SmVaK, a. s., č. j. 9773/V010649/P/2009/HE ze dne 13. 8. 2009
- odsouhlasení projektu investorem – ČEZ Distribuce, a. s.
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1023254580 ze dne 20. 8. 2009
- informace o parcelách (4 x)
- 2 x kopie katastrální mapy ze dne 3. 8. 2009

Projekt zpracoval: Vít Novák

Odpovědný projektant: Vít Novák

Ověření projektu autorizovaným technikem
pro technologická zařízení staveb:

Ing. František Stružka
ČKAIT: 1102529

P o u č e n í :

A: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u **Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí**.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům (územní řízení) se rozhodnutí oznamuje jednotlivě doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložím oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyločil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s § 25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje – Městský úřad Vratimov, odbor výstavby a životního prostředí – na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu, byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poučení :

B: Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 83 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád) podat odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury, podáním učiněným u **Městského úřadu Vratimov, odboru výstavby a životního prostředí**.

Podle ust. § 82 odst.1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v jeho ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad ve Vratimově, odbor výstavby a životního prostředí, na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek.

Účastníkům řízení uvedeným v § 109 odst. 1 stavebního zákona (stavební řízení) se rozhodnutí oznamuje v souladu s ust. § 76 odst. 3 a s § 72 odst. 1 správního řádu doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení do vlastních rukou. Nebude-li adresát při doručování zastížen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 téhož zákona uložena. V souladu s § 23 odst. 4 správního řádu se adresát vyzve vložení oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvedl; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučil-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo; jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil. Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 téhož zákona považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Ostatní poučení pro výrok A a B:

Umožňuje-li to povaha dokumentu, orgán veřejné moci jej doručuje jinému orgánu veřejné moci prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje na místě. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím **datové schránky**, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. V tomto případě se doručuje způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických úkonech“), kdy doručení dokumentu prostřednictvím datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Je-li dokument do vlastních rukou přímo určen, je tato skutečnost vyznačena v datové zprávě. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručeny posledním dnem této lhůty. To neplatí pouze v případě, že je u dokumentu vyloučeno náhradní doručení. V prokazatelných případech, kdy si oprávněná osoba ze závažných důvodů nemohla dokument převzít, je možné požádat o prominutí zmeškání úkonu. Jestliže osoba se zpřístupněnou datovou schránkou provede úkon vůči orgánu veřejné moci prostřednictvím schránky, má tento úkon stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.

Povolání pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Renáta Pavlovská

vedoucí odboru VaŽP

Za správnost vyhotovení: Lenka Podešvová

Dotčené orgány pro územní a stavební řízení: - rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona a § 21 správního řádu, vše v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
2. Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
3. Městský úřad Vratimov, odbor investic a údržby obecního majetku – zde

Hlavní účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 1 písm. a), b) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a), b) správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 92 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s § 34 správního řádu a § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín zastoupena Vítem Novákem, Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování: Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek
2. Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
3. Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov (současně žádám, v souladu s § 25 odst. 3 správního řádu, o zveřejnění na úřední desce)

Hlavní účastníci řízení ve stavebním řízení /dle § 109 odst. 1 písm. a), b), g) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) a b) správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 20, 21 a 34 správního řádu, v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín zastoupena Vítem Novákem, Na Výsluní 2793, 738 01 Frýdek-Místek, adresa pro doručování: Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek

Vedlejší účastníci řízení v územním řízení /dle § 85 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu/: – rozhodnutí se doručuje dle § 92 odst. 3 stavebního zákona veřejnou vyhláškou a v souladu s § 25 správního řádu

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín
2. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
3. Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
4. František Polok, Šenovská 102, 739 34 Šenov
5. Klára Hanelová, Bc., Břenkova 2969/9, 700 30 Ostrava
6. Karel Ožana, Vratimovská 82, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
7. Pekárek Pavel, Václavovická 1077, 739 34 Šenov
8. Pekárková Jana, Václavovická 1077, 739 34 Šenov
9. Zdeňka Otýpková, Datyňská 862, 739 34 Šenov
10. Stanislav Woznica, Na Konečné 1051, 739 34 Šenov
11. Anna Woznicová, Na Konečné 1051, 739 34 Šenov


Vedlejší účastníci řízení ve stavebním řízení /dle § 109 odst. 1 písm. c), d), e), f) stavebního zákona, v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu/: - rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou dle § 20, 21 správního řádu, v souladu s § 17 a 22 zákona o elektronických úkonech

1. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 847/8, 405 02 Děčín
2. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
3. Město Vratimov, Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
4. František Polok, Šenovská 102, 739 34 Šenov
5. Klára Hanelová, Bc., Břenkova 2969/9, 700 30 Ostrava
6. Karel Ožana, Vratimovská 82, 739 32 Vratimov-Horní Datyně
7. Pekárek Pavel, Václavovická 1077, 739 34 Šenov
8. Pekárková Jana, Václavovická 1077, 739 34 Šenov
9. Zdeňka Otýpková, Datyňská 862, 739 34 Šenov
10. Stanislav Woznica, Na Konečné 1051, 739 34 Šenov
11. Anna Woznicová, Na Konečné 1051, 739 34 Šenov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů a současně ve stejné době se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno:

Sejmuto:



Legenda :

nový stav

zemní kabel NN
pojistková skřín
uzemnění
omezovací příkop

stávající stav


sloup NN
vzdušné vedení NN
zemní vedení NN
pojistková skřín
plynovod
vodovod



Základní údaje :

Koordinát souřadnice NN: 314279EN, 50414, 400/230V TN-C
Lokalizace: Lokař
Pracoviště: Služba, atř. (veřejná)

Vodivé: AXY 4x35 mm²
Ochrana před úrazem elektrickým proudem
NN - Zvláštní část: požární
- reálných úskalí: srovnáním s požadavky na zajištění

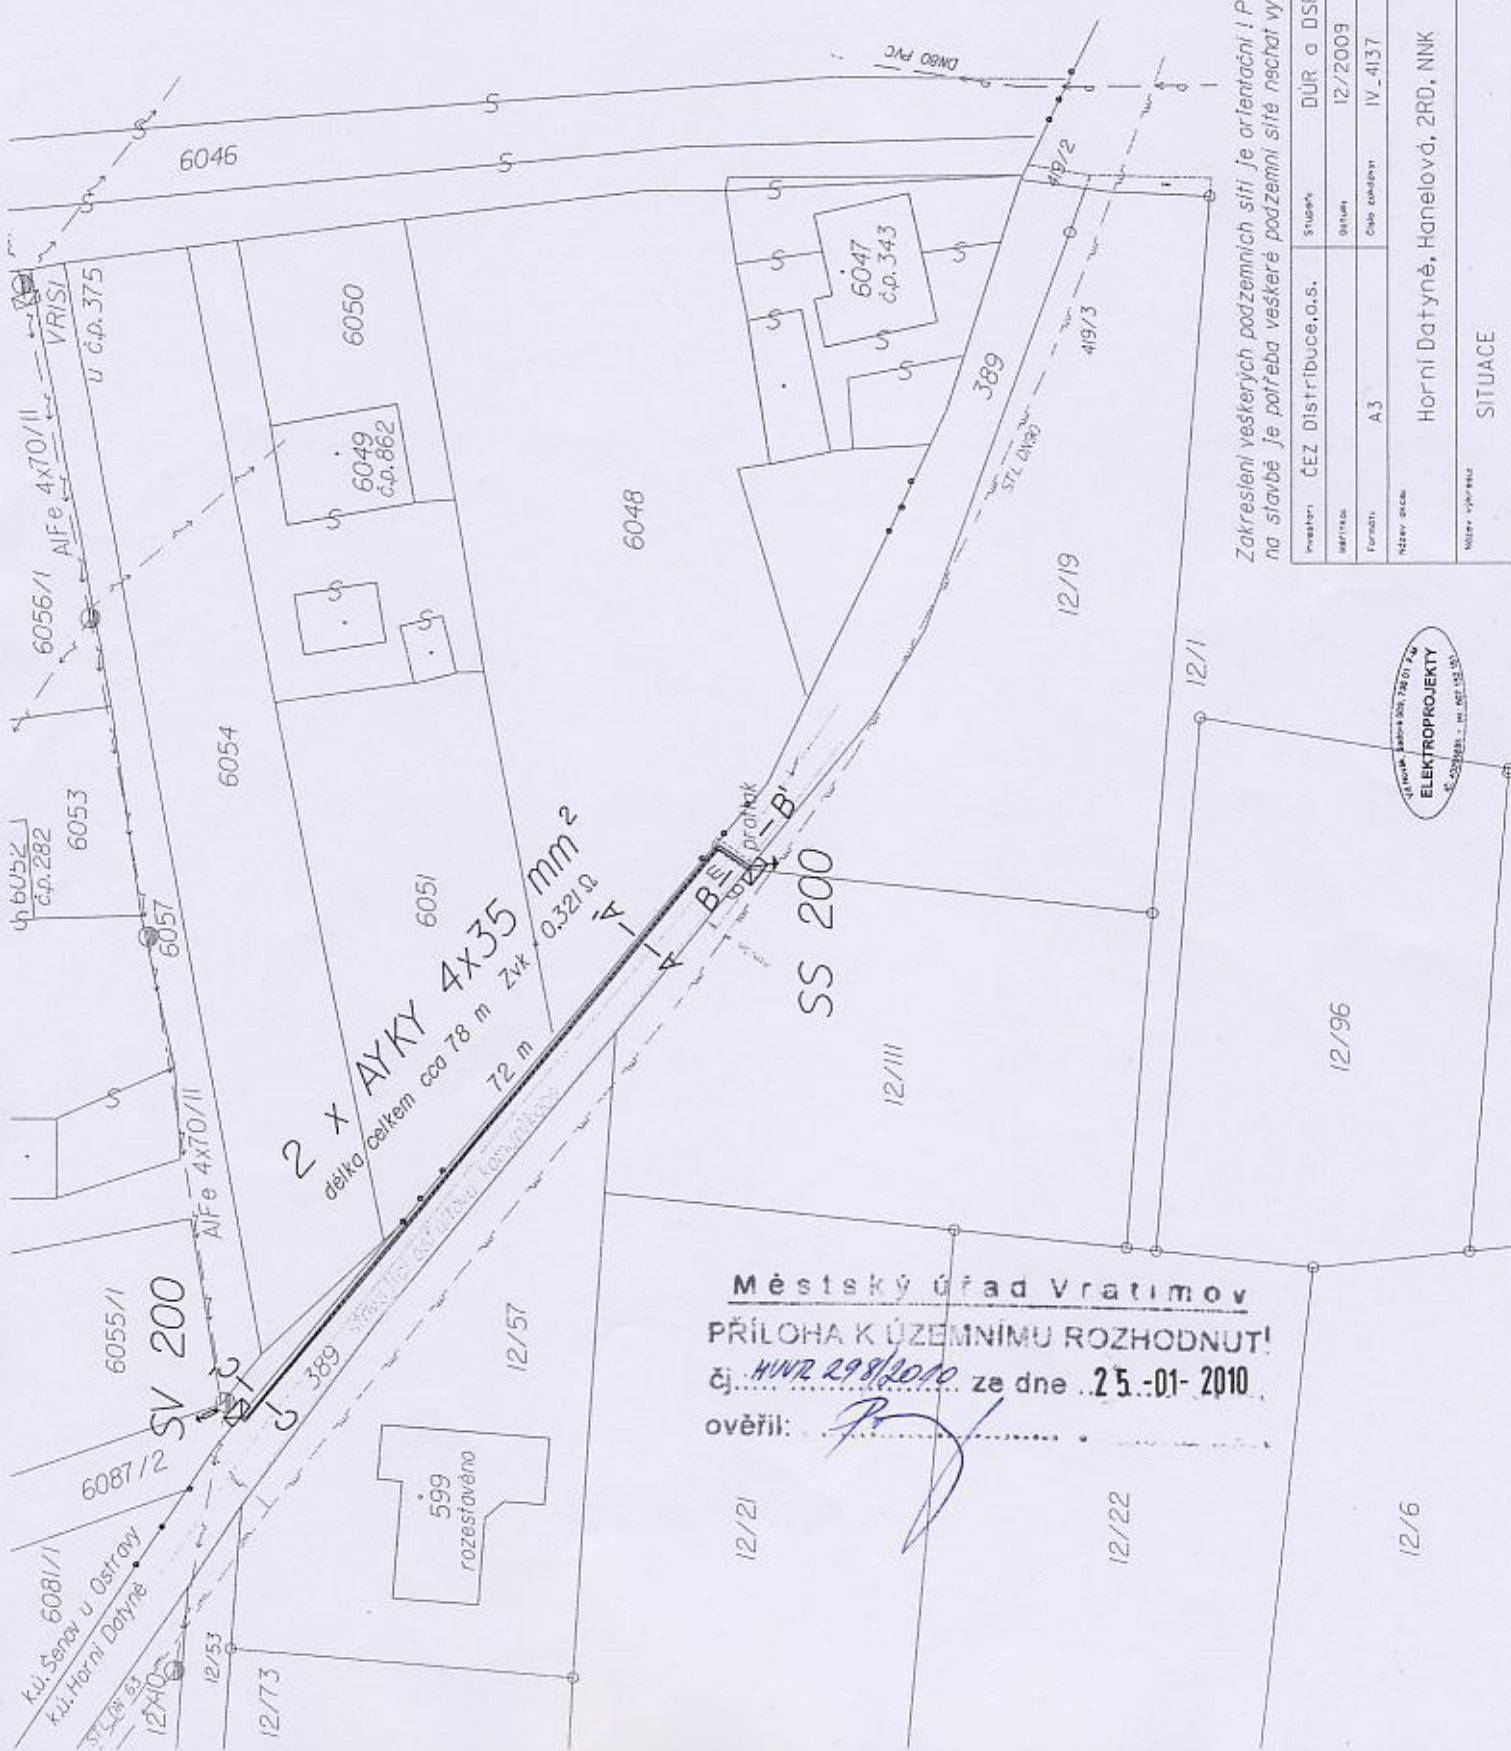

Zakreslení veškerých podzemních sítí je orientací ! Před zahájením výkopových prací na stavbě je potřeba veškeré podzemní sítě nechat vytyčit jejich správci !

Investor:	ČEZ Distribuce, O.S.	Stupeň:	DŮR a DSP
Metriky:	A3	Datum:	12/2009
Formát:	A3	Číslo zápisu:	IV_4137
Název sítě:	Horní Datyně, Hanelov, 2R0, NNK		
Název výkresu:	SITUACE		
Číslo výkresu:	IV-12-8004137		

Městský úřad Vratimov
PŘÍLOHA K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ
č. j. MUNR 298/2010 ze dne 25.01.2010
ověřil:

